



RK

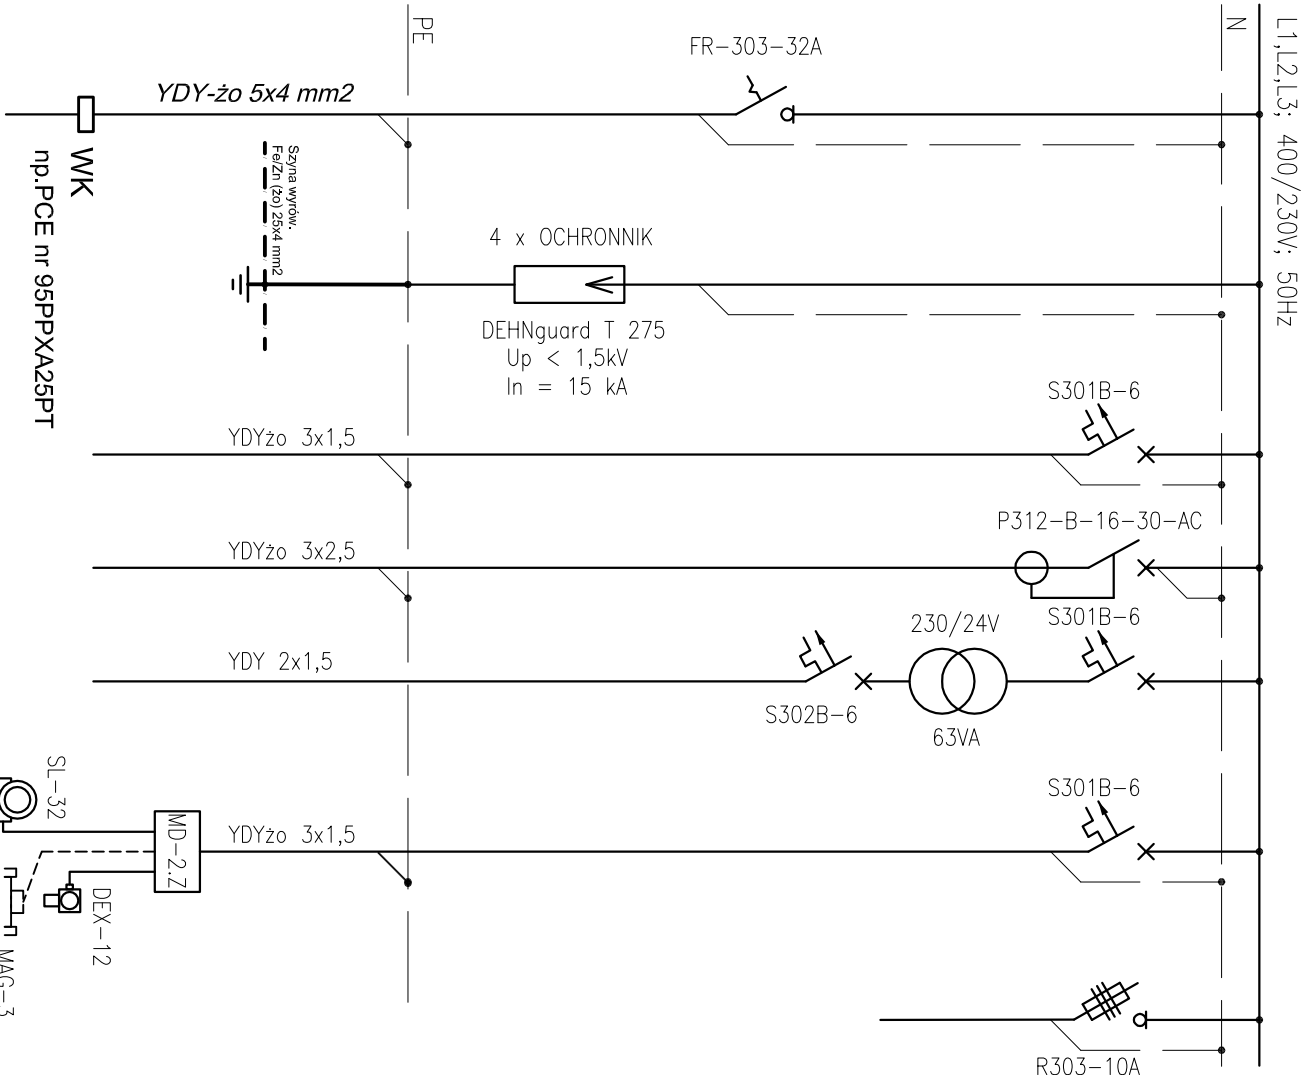

Nr obwodu		1	2	3	4	5
Zasilanie z istniejącej tablicy rozdzielczej budynku	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ	OBW. OŚWIETLENIA	OBW. GNIAZD 230V	OBW. GNIAZD 24V	SYSTEM WYKRYWANIA GAZU	TECHNOLOGIA KOTŁOWNI
Moc [kW]	Pi= 1,8kW Po= 2,86kW	0.1	1.20	0.06	0.015	1.5



Rozdzielnica naścienna np. RN-3x18-55 (N+PE),  
stopień ochrony IP55, II klasa izolacji.  
Drzwi wyposażone w zamek.

INWESTOR:		Zarząd Powiatu w Szydłowcu Plac M. Konopnickiej 7 26 - 500 Szydłowiec	
BIURO PROJEKTOWE:		NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielece tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910	
OBJEKT / ADRES DZIAŁALNOŚCI:		MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ZPO Szydłowiec, ul. Kolejowa 78 działka nr ewid. 1244/19	
PROJEKT:	KOTŁOWNIA GAZOWA W BUDYNKU POGOTOWIA RATUNKOWEGO	SKALA	
		STADIUM	Projekt Budowlano-Wykonawczy
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA ROZDZIELNICY KOTŁOWNI RK	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
		DATA	2008-06
NR RYS.:		PB/IE/002	
	IMIĘ NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	06.2008r
PROJEKTANT	mgr inż. JAROSŁAW PIASECKI	KL-127/90 spec. inst. elektr.	06.2008r
OPRACOWALI			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. RYSZARD SIERANT	KL-322/88 spec. inst. elektr.	06.2008r