


OBLAŚNIENIE SYMBOLI DLA CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ:

- ZP – zawór trójdrogowy przełączający
- ESBE VRG231 DN32 z siłownikiem ARA635 230VAC 50 Hz
- P1 – pompa obiegowa Wilo TOP-S 25/7
- P2 – pompa podmieszania Grundfos typ UPS 25–40 B
- B1–B5 – czujnik temperatury

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

- Urządzenia wykonane
- Czujniki
- Urządzenia nie objęte projektem

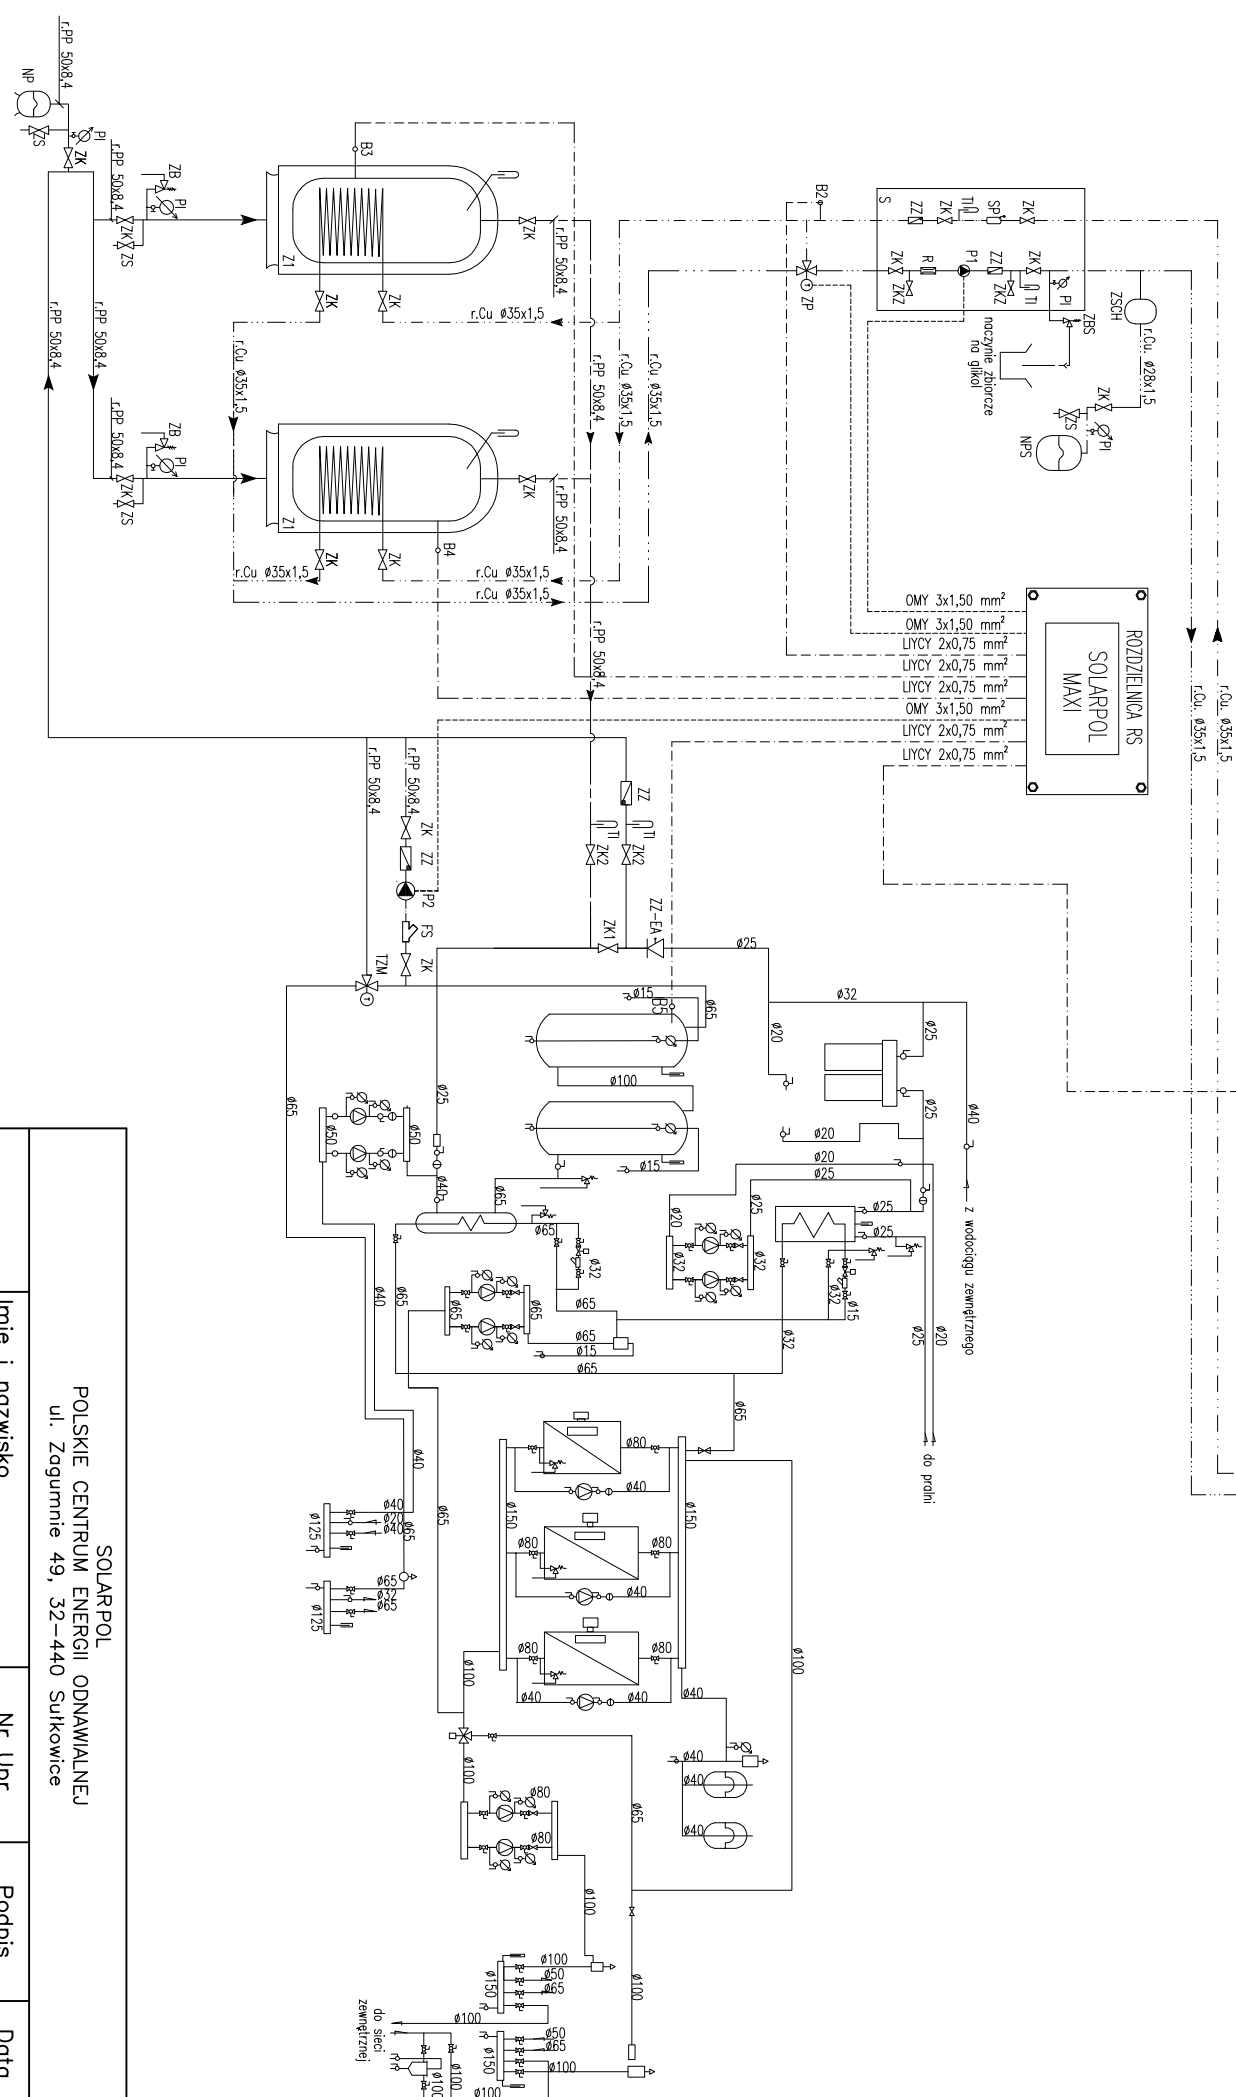

SOLARPOL POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ ul. Zagumnie 49, 32–440 Sułkowice			
	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Bogusław Jędrzejowski	MAP/0098	07.2010
Format	A3	Obiekt:	Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach Gm. Oronsko
Skala	---	Temat:	Schemat AKPiA systemu solarnego
		Nr rys.	01

Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)